

MAYWOOD MUTUAL WATER COMPANY NUMBER 3 2012 CONSUMER CONFIDENCE REPORT

Since 1991, California water utilities have been providing information on water served to its consumers. This report is a snapshot of the tap water quality that we provided last year. Included are details about where your water comes from, how it is tested, what is in it, and how it compares with state and federal limits. We strive to keep you informed about the quality of your water, and to provide a reliable and economic supply that meets all regulatory requirements.



Where Does My Tap Water Come From?

Your tap water comes from local, deep groundwater wells that supply our service area shown on the adjacent map. The quality of groundwater delivered to your home is presented in this report.

How is My Drinking Water Tested?

Your drinking water is tested regularly for unsafe levels of chemicals, radioactivity and bacteria at the source and in the distribution system. We test weekly, monthly, quarterly, annually or less often depending on the substance. State and federal laws allow us to test some substances less than once per year because their levels do not change frequently. All water quality tests are conducted by specially trained technicians in state-certified laboratories.

What Are Drinking Water Standards?

The U.S Environmental Protection Agency (USEPA) limits the amount of certain substances allowed in tap water. In California, the California Department of Public Health (CDPH) regulates tap water quality by enforcing limits that are at least as stringent as the USEPA's. Historically, California limits are more stringent than the Federal ones.

There are two types of these limits, known as standards. Primary standards protect you from substances that could potentially affect your health. Secondary standards regulate substances that affect the aesthetic qualities of water. Regulations set a Maximum Contaminant Level (MCL) for each of the primary and secondary standards. The MCL is the highest level of a substance that is allowed in your drinking water.

Public Health Goals (PHGs) are set by the California Environmental Protection Agency. PHGs provide more information on the quality of drinking water to customers, and are similar to their federal counterparts, Maximum Contaminant Level Goals (MCLGs). PHGs and MCLGs are advisory levels that are non-enforceable. Both PHGs and MCLGs are concentrations of a substance below which there are no known or expected health risks.

How Do I Read the Water Quality Table?

Although we test for over 100 substances, regulations require us to report only those found in your water. The first column of the water quality table lists substances detected in your water. The next columns list the average concentration and range of concentrations found in your drinking water. Following are columns that list the MCL and PHG or MCLG, if appropriate. The last column describes the likely sources of these substances in drinking water.

To review the quality of your drinking water, compare the highest concentration and the MCL. Check for substances greater than the MCL. Exceedence of a primary MCL does not usually constitute an immediate health threat. Rather, it requires testing the source water more frequently for a short duration. If test results show that the water continues to exceed the MCL, the water must be treated to remove the substance, or the source must be removed from service.

Why Do I See So Much Coverage in the News About the Quality Of Tap Water?

The sources of drinking water (both tap water and bottled water) include rivers, lakes, streams, ponds, reservoirs, springs and wells. As water travels over the surface of the land or through the ground, it dissolves naturally occurring minerals and, in some cases, radioactive material, and can pick up substances resulting from the presence of animals or from human activity.

Contaminants that may be present in source water include:

- Microbial contaminants, including viruses and bacteria, that may come from sewage treatment plants, septic systems, agricultural livestock operations, and wildlife;
- Inorganic contaminants, such as salts and metals, that can be naturally-occurring or result from urban stormwater runoff, industrial or domestic wastewater discharges, oil and gas production, mining or farming;

- Pesticides and herbicides, which may come from a variety of sources such as agriculture, urban stormwater runoff, and residential uses;
- Organic chemical contaminants, including synthetic and volatile organic chemicals, that are by-products of industrial processes and petroleum production, and can also come from gas stations, urban stormwater runoff, agricultural application, and septic systems;
- Radioactive contaminants, which can be naturally occurring or be the result of oil and gas production and mining activities.

In order to ensure that tap water is safe to drink, the USEPA and the California Department (CDPH) prescribe regulations that limit the amount of certain contaminants in water provided by public water systems. Department regulations also establish limits for contaminants in bottled water that must provide the same protection for public health.

Drinking water, including bottled water, may reasonably be expected to contain at least small amounts of some contaminants. The presence of contaminants does not necessarily indicate that water poses a health risk. More information about contaminants and potential health effects can be obtained by calling the USEPA's Safe Drinking Water Hotline (1-800-426-4791). You can also get more information on tap water by logging on to these helpful web sites:

- <http://water.epa.gov/drink/standards/hascience.cfm> (USEPA's web site)
- www.cdph.ca.gov/certlic/drinkingwater (CDPH web site)

If present, elevated levels of lead can cause serious health problem, especially for pregnant women and young children. Lead in drinking water is primarily from materials and components associated with services lines and home plumbing. Maywood Mutual Water Company No. 3 is responsible for providing high quality drinking water, but cannot control the variety of materials used in plumbing components. When your water has been sitting for several hours, you can minimize the potential for lead exposure by flushing your tap for 30 seconds to 2 minutes before using water for drinking or cooking. If you are concerned about lead in your water, you may wish to have your water tested. Information on lead in drinking water, testing methods, and steps you can take to minimize exposure is available from the Safe Drinking Water Hotline or at <http://www.epa.gov/safewater/lead>.

Should I Take Additional Precautions?

Some people may be more vulnerable to contaminants in drinking water than the general population. Immunocompromised persons such as persons with cancer undergoing chemotherapy, persons who have undergone organ transplants, people with HIV/AIDS or other immune system disorders, some elderly, and infants can be particularly at risk from infections. These people should seek advice about drinking water from their health care providers. The USEPA/Centers for Disease Control guidelines on appropriate means to lessen the risk of infection of *Cryptosporidium* and other microbial contaminants are available from the USEPA's Safe Drinking Water Hotline (1-800-426-4791).

Source Water Assessment

Maywood Mutual Water Company No. 3 conducted an assessment of its groundwater supplies in 2001. Groundwater supplies are considered most vulnerable to chemical/petroleum processing/storage, chemical/petroleum pipelines, metal plating/finishing/fabricating, plastics/synthetics producers, parks, known contaminant plumes, confirmed leaking underground storage tanks, automobile body shops, automobile repair shops, electrical/electronic manufacturing, machine shops, photo processing/printing, furniture repair/manufacturing, home manufacturing, hardware/lumber/parts stores, parking lots/malls with more than 50 spaces, freeways/state highways, railroads, roads/streets, monitoring wells/test holes, automobile gas stations, high density housing (> 1 house/0.5 acre), medical/dental offices/clinics, apartments and condominiums, wood preserving/treating, and wood/pulp/paper processing and mills. A copy of the approved assessment may be obtained by contacting Mr. Robert Rohlf at (323) 560-3657.

How Can I Participate in Decisions On Water Issues That Affect Me?

Shareholders are welcome to attend the Board meetings held the last Tuesday of each month at 4:30 pm at 6151 Heliotrope Ave. Maywood, CA 90270.

How Do I Contact My Water Agency If I Have Any Questions About Water Quality?

If you have specific questions about your tap water quality, please contact Mr. Robert Rohlf at (323) 560-3657.

Some Helpful Water Conservation Tips

- Fix leaky faucets in your home – save up to 20 gallons every day for every leak stopped
- Save between 15 and 50 gallons each time by only washing full loads of laundry
- Adjust your sprinklers so that water lands on your lawn/garden, not the sidewalk/driveway – save 500 gallons per month
- Use organic mulch around plants to reduce evaporation – save hundreds of gallons a year
- Use a water-efficient showerhead. They're inexpensive, easy to install, and can save you up to 750 gallons a month.

<http://www.maywoodmutualwatercompanyno3.com>

MAYWOOD MUTUAL WATER COMPANY NUMBER 3 2012 CONSUMER CONFIDENCE REPORT

Results are from the most recent testing performed in accordance with state and federal drinking water regulations. The State allows the Water Company to monitor for some contaminants less than once per year because the concentrations of these contaminants do not change frequently. Some of the data, though representative, are more than one year old.

PRIMARY STANDARDS MONITORED AT THE SOURCE-MANDATED FOR PUBLIC HEALTH

ORGANIC CHEMICALS (µg/l)	GROUNDWATER		PRIMARY MCL	MCLG or PHG	MAJOR SOURCES IN DRINKING WATER
	AVERAGE	RANGE			
Trichloroethylene (TCE) (k)	1.74	ND - 4.5	5	1.7 (a)	Discharge from metal degreasing sites and other factories. Some people who use water containing trichloroethylene in excess of the MCL over many years may experience liver problems and may have an increased risk of getting cancer.

INORGANICS Sampled in 2010 To 2012 (b)

Aluminum (mg/l)	ND	ND	1	0.6 (a)	Erosion of natural deposits; residue from surface water treatment processes
Arsenic (µg/l)	ND	ND	10	0.004	Erosion of natural deposits; glass/electronics production wastes; runoff
Barium (mg/l)	0.05	ND - 0.1	1	2 (a)	Oil drilling waste and metal refinery discharge; erosion of natural deposits
Fluoride (mg/l)	0.34	0.26 - 0.39	2.0	1 (a)	Erosion of natural deposits, water additive that promotes strong teeth
Nitrate (mg/l as NO3)	7.3	2.9 - 13	45	45 (a)	Runoff and leaching from fertilizer use/septic tanks/sewage, natural erosion
Perchlorate (ug/l)	ND	ND	6	6	Perchlorate is an inorganic chemical used in solid rocket propellant, fireworks, explosives, flares, matches, and a variety of industries. It usually gets into drinking water as a result of environmental contamination from historic aerospace or other industrial operations that used or use, store, or dispose of perchlorate and its salts.

RADIOLOGICAL - (pCi/l) Analyzed 4 consecutive quarters every 4 years (results are from 2008 to 2012) (b)

Gross Alpha (c)	4.1	4-1	15 (d)	0	Erosion of natural deposits
Radium 226	ND	ND	5 (e)	0.05	Erosion of natural deposits
Radium 228	ND	ND		0.019	Erosion of natural deposits
Uranium	1	ND - 2	20 (d)	0.43 (a)	Erosion of natural deposits

PRIMARY STANDARDS MONITORED IN THE DISTRIBUTION SYSTEM - MANDATED FOR PUBLIC HEALTH

MICROBIALS	DISTRIBUTION SYSTEM		PRIMARY MCL	MCLG or PHG
	AVERAGE # POSITIVE	RANGE OF # POSITIVE		
Total Coliform Bacteria	0	0	< 1 positive	0
Fecal Coliform and <i>E.Coli</i> Bacteria	0	0	0	0
No. of Acute Violations	0	0	-	-

DISTRIBUTION SYSTEM		PRIMARY MCL	MCLG or PHG
AVERAGE	RANGE		
0.2	0.1 - 0.6	TT	-

Soil runoff

DISINFECTION BY-PRODUCTS AND DISINFECTION RESIDUALS (f)

	DISTRIBUTION SYSTEM		PRIMARY MCL	MCLG or PHG
	AVERAGE	RANGE		
Total Trihalomethanes-TTHMs (µg/l)	62.4	29.4 - 88.1	80	-
Haloacetic Acids - HAAs (µg/l)	10.7	3.3 - 15.8	60	-
Total Chlorine Residual (mg/l)	0.8	0.2 - 1.0	4.0 (g)	4.0 (h)

By-product of drinking water disinfection.

By-product of drinking water disinfection

Drinking water disinfectant added for treatment

AT THE TAP

PHYSICAL CONSTITUENTS

20 sites sampled in 2010	DISTRIBUTION SYSTEM		ACTION LEVEL	MCLG or PHG
	90th PERCENTILE	NUMBER OF SITES ABOVE THE AL		
Copper (mg/l)	ND (i)	0	1.3 AL	0.3 (a)
Lead (µg/l)	ND (i)	0	15 AL	0.2 (a)

Internal corrosion of household plumbing, erosion of natural deposits

Internal corrosion of household plumbing, industrial manufacturer discharges

SECONDARY STANDARDS MONITORED AT THE SOURCE- FOR AESTHETIC PURPOSES

Sampled in 2010-2012 (b)

	GROUNDWATER		SECONDARY MCL	MCLG or PHG	
	AVERAGE	RANGE			
Aggressiveness Index (corrosivity)	12.3	12.0 - 13.0	Non-corrosive	-	Naturally/industrially-influenced balance of hydrogen/carbon/oxygen in water
Aluminum (µg/l) (j)	ND	ND	200	600 (a)	Erosion of natural deposits, surface water treatment process residue
Chloride (mg/l)	58.7	53 - 64	500	-	Runoff/leaching from natural deposits, seawater influence
Color (color units)	2.5	ND - 7.5	15	-	Naturally-occurring organic materials
Specific Conductance (uS/cm)	690	590 - 760	1,600	-	Substances that form ions when in water, seawater influence
Iron (ug/l)	ND	ND	300	-	Leaching from natural deposits
Manganese (µg/l)	8	ND-24	50	-	Leaching from natural deposits
Odor (threshold odor number)	0.67	ND - 2	3	-	Naturally-occurring organic materials
Sulfate (mg/l)	99	47 - 130	500	-	Runoff/leaching from natural deposits, industrial wastes
Total Dissolved Solids (mg/l)	483	420 - 520	1,000	-	Runoff/leaching from natural deposits

SECONDARY STANDARDS MONITORED IN THE DISTRIBUTION SYSTEM-FOR AESTHETIC PURPOSES

GENERAL	DISTRIBUTION SYSTEM	SECONDARY MCL	MCLG or PHG
PHYSICAL CONSTITUENTS			
Color (color units)	AVERAGE <3	MCL 15	-
Odor (threshold odor number)	1	3	-
			Naturally-occurring organic materials
			Naturally-occurring organic materials

ADDITIONAL CHEMICALS OF INTEREST

Sampled in 2010-2012 (b)

	AVERAGE	RANGE
Alkalinity (mg/l)	200	190 - 210
Calcium (mg/l)	71.3	50 - 82
1,4-Dioxane (ug/l) (l)	1.9	ND - 3.2
Magnesium (mg/l)	17.7	12 - 21
pH (standard unit)	7.9	7.8 - 8.1
Potassium (mg/l)	3.2	3.1-3.2
Sodium (mg/l)	55.3	44 - 64
Total Hardness (mg/l)	250	170 - 290

Violation Notice of a Contaminant above the Drinking Water Standard

We routinely monitor for the presence of drinking water contaminants. In the first quarter (sampled March 12, 2012) and second quarter (sampled April 9, 2012) the Maximum Contaminant Level (MCL) for Total Trihalomethane (TTHM) was exceeded at the sample site located at 5237 Gage Avenue in the City of Bell. The third quarter samples, taken July 5, 2012, were in compliance. A violation notice was issued by the California Department of Public Health (CDPH) on August 28, 2012.

There is no needed action to be taken at this time. This notice is to inform you that the Maximum Contaminant Level (MCL) was exceeded. The CDPH directed this water system to revise its operational practices to ensure compliance with drinking water monitoring & reporting regulations. Furthermore, additional flushing will be done to ensure that the TTHM levels stay below the MCL.

This is not an immediate risk. If it had been, you would have been notified immediately. Total Trihalomethanes (TTHM) is a by-product of drinking water disinfection. However, some people who drink water containing TTHM in excess of the MCL over many years may experience liver, kidney, or central nervous system problems, and may have an increased risk of getting cancer.

ABBREVIATIONS

NTU = nephelometric turbidity units
 mg/l = milligrams per liter or parts per million (equivalent to 1 drop in 42 gallons)
 ND = constituent not detected at the reporting limit
 SI = saturation index
 pCi/l = picoCuries per liter (a measure of radiation)
 uS/cm = microSiemens per centimeter

DEFINITIONS

Maximum Contaminant Level (MCL): The highest level of a contaminant that is allowed in drinking water. Primary MCLs are set as close to the PHGs (or MCLGs) as is economically and technologically feasible. Secondary MCLs are set to protect the odor, taste, and appearance of drinking water.
Maximum Contaminant Level Goal (MCLG): The level of a contaminant in drinking water below which there is no known or expected risk to health. MCLGs are set by the U.S. Environmental Protection Agency
Maximum Residual Disinfectant Level (MRDL): The highest level of a disinfectant allowed in drinking water. There is convincing evidence that addition of a disinfectant is necessary for control of microbial contaminants.
Maximum Residual Disinfectant Level Goal (MRDLG): The level of a drinking water disinfectant below which there is no known or expected risk to health. MRDLGs do not reflect the benefits of the use of disinfectants to control microbial contaminants.
Public Health Goal (PHG): The level of a contaminant in drinking water below which there is no known or expected risk to health. PHGs are set by the California Environmental Protection Agency.
Treatment Technique (TT): A required process intended to reduce the level of a contaminant in drinking water.
Regulatory Action Level (AL): The concentration of a contaminant which, if exceeded, triggers treatment or other requirements that a water system must follow.
Primary Drinking Water Standards (PDWS): MCLs and MRDLs for contaminants that affect health along with their monitoring and reporting requirements, and water treatment requirements.
Secondary Water Standards (SDWS): MCLs and MRDLs for contaminants that affect the aesthetic qualities such as taste, odor, or appearance of the drinking water. Contaminants with SDWSs do not affect the health at the MCL levels.
Variations and Exemptions: Department permission to exceed an MCL or not comply with a treatment technique under certain conditions.

FOOTNOTES

(a) California Public Health Goal (PHG). Other advisory levels listed in this column are federal Maximum Contaminant Level Goals (MCLGs).
 (b) Indicates dates sampled for groundwater sources only.
 (c) Gross alpha standard also includes Radium-226 standard.
 (d) MCL compliance based on 4 consecutive quarters of sampling.
 (e) Combined Radium 226 + Radium 228 has a Maximum Contaminant Level (MCL) of 5 pCi/L.
 (f) Running annual average used to calculate average, range, and MCL compliance.
 (g) Maximum Residual Disinfectant Level (MRDL)
 (h) Maximum Residual Disinfectant Level Goal (MRDLG)
 (i) 90th percentile from the most recent sampling at selected customer taps.
 (j) Aluminum has primary and secondary standards.
 (k) The sampling average for one of the wells remains below the MCL with no violation and this well system continues to monitor samples on a monthly basis to ensure compliance. The MCL for trichloroethylene is 5 ug/l.
 (l) The Notification Level of 1 ug/l for 1,4-Dioxane was exceeded in one well in 2012. Some people who use water containing 1,4-dioxane in excess of the Notification Level over many years may experience liver or kidney problems and may have an increased risk of getting cancer, based on studies in laboratory animals.

< = less than
 NA = constituent not analyzed
 ng/l = nanograms per liter or parts per trillion (equivalent to 1 drop in 42,000,000 gallons)
 µg/l = micrograms per liter or parts per billion (equivalent to 1 drop in 42,000 gallons)

IMPORTANT INFORMATION ABOUT YOUR DRINKING WATER

Este informe contiene información muy importante sobre su agua potable.

Tradúzcalo o hable con alguien que lo entienda bien.

Monitoring Requirements Not Met for Maywood Mutual Water Company Number No. 3

Our water system failed to monitor as required for drinking water standards during the past year and, therefore, was in violation of the regulations. Even though this failure was not an emergency, as our customers, you have a right to know what you should do, what happened, and what we did to correct this situation.

We are required to monitor your drinking water for specific contaminants on a regular basis. Results of regular monitoring are an indicator of whether or not our drinking water meets health standards. During 2012, we did not monitor for Gross Alpha at one of our wells and therefore, cannot be sure of the quality of our drinking water during that time.

What should I do?

- There is nothing you need to do at this time.
- The table below lists the contaminant(s) we did not properly test for during the last year, how many samples we are required to take and how often, how many samples we took, when samples should have been taken, and the date on which follow-up samples were (or will be) taken.

<i>Contaminant</i>	<i>Required Sampling Frequency</i>	<i>Number of Samples Taken</i>	<i>When All Samples Should Have Been Taken</i>	<i>When Samples Were or Will Be Taken</i>
Gross Alpha	Sampling frequency for this contaminant is every 6 years	None	One sample during the year 2012	May 16, 2013

- If you have health issues concerning the consumption of this water, you may wish to consult your doctor.

What happened?

Maywood Mutual Water Company No. 3 was in violation of the Title 22, California Code of Regulations because it failed to collect a required Gross Alpha sample from one of its wells in 2012. Gross Alpha is a radioactive contaminant that comes from the erosion of natural deposits. Certain minerals are radioactive and may emit a form of radiation known as alpha radiation. Some people who drink water containing alpha emitters in excess of the MCL over many years may have an increased risk of getting cancer.

The initial evaluations for this water system for Gross Alpha determined that the contaminant should be sampled every 6 years. Last samples for Gross Alpha were taken February 3, 2006 with a non-detect results. The well was due for Gross Alpha sampling in February 2012.

What is being done?

As part of the corrective actions, samples for Gross Alpha will be taken at the well in May 2013 and the monitoring compliance frequency has been modified to ensure samples are collected in a timely manner.

Under the Public Notification Rule, the monitoring violation is categorized as a Tier 3 Violation. Under Tier 3 Violation, the water system is required to conduct public notification within one year after the public water system learns of the violation. As part of the required public notification, the Water Company has included this information as part of the 2012 Consumer Confidence report.

For more information, please contact Mr. Robert Rohlf, Director of Operations, at (323) 560-3657 or Maywood Mutual Water Company No. 3, 6151 Heliotrope Avenue, Maywood, CA 90270.

Please share this information with all the other people who drink this water, especially those who may not have received this notice directly (for example, people in apartments, nursing homes, schools, and businesses). You can do this by posting this public notice in a public place or distributing copies by hand or mail.

Secondary Notification Requirements

Upon receipt of notification from a person operating a public water system, the following notification must be given within 10 days [Health and Safety Code Section 116450(g)]:

- SCHOOLS: Must notify school employees, students, and parents (if the students are minors).
- RESIDENTIAL RENTAL PROPERTY OWNERS OR MANAGERS (including nursing homes and care facilities): Must notify tenants.
- BUSINESS PROPERTY OWNERS, MANAGERS, OR OPERATORS: Must notify employees of businesses located on the property.

This notice is being provided to you by Maywood Mutual Water Company No. 3

State Water System ID#: 1910086. Date distributed: June 30, 2013.

LA COMPAÑÍA DE AGUA DE MAYWOOD MUTUAL NÚMERO 3 INFORME DE CONFIANZA DE CONSUMIDOR de 2012

Desde 1991, las agencias proveedoras de recursos hidráulicos de California han emitido información sobre el agua que se provee al consumidor. Este informe es una copia del informe sobre la calidad del agua potable que le proveímos el año pasado. Incluimos detalles sobre el origen del agua que toma, cómo se analiza, que contiene, y cómo se compara con los límites estatales y federales. Nos esforzamos por mantenerle informado sobre la calidad de su agua, y proveerle un abastecimiento confiable y económico que cumpla con todos los requisitos.

¿De Dónde Proviene el Agua que Tomo?

Su agua del grifo viene de pozos de agua subterránea locales, profundos que suministran nuestra área de servicio mostrada en el mapa adyacente. La calidad de agua subterránea entregada a su casa es presentada en este informe.

¿Cómo Se Analiza Mi Agua Potable?

El agua que toma se analiza regularmente para asegurarnos de que no halla niveles altos de sustancias químicas, de radioactividad o de bacteria en el sistema de distribución y en las tomas de servicios. Estos análisis se llevan a cabo semanal, mensual, trimestral, y anualmente o con más frecuencia, dependiendo de la sustancia analizada. Bajo las leyes estatales y federales, se nos permite analizar algunas sustancias menos frecuentemente que los periodos anuales porque los resultados no cambian.

¿Cuales Son Los Estándares del Agua Potable?

La Agencia federal de Protección al Medio Ambiente (USEPA) impone los límites de las cantidades de ciertos contaminantes en el agua potable. En California, el Ministerio de Asuntos Exteriores de la Salud Pública (CDPH) regula la calidad de agua del grifo haciendo cumplir límites que son al menos tan rigurosos como el USEPA'S. Historicamente, los estándares de California han sido más estrictos que los federales.

Hay dos tipos de límites conocidos como estándares. Los estándares primarios lo protegen de sustancias que potencialmente podrían afectar su salud. Las normas establecen los Niveles Contaminantes Máximos (MCL, en inglés) que se permite del contaminante primario o secundario en el agua de beber. Los abastecedores de agua deben asegurarse de que la calidad de esta cumpla con los Niveles Contaminantes Máximos (o MCLs, en inglés). No todas las sustancias tienen un Nivel Contaminante Máximo. El plomo y el cobre, por ejemplo, son regulados, por cierto nivel de acción. Si cualquier sustancia química sobrepasa el nivel de acción, se dará la necesidad de un proceso de tratamiento para rebajar los niveles en el agua de beber. Los abastecedores de agua deben cumplir con los Niveles Contaminantes Máximos para asegurar la calidad del agua.

Las Metas para la Salud Pública (MSP [o PHGs, en inglés]) son establecidas por la agencia estatal de California-EPA. Las PHGs proveen más información con respecto a la calidad del agua, y son similares a los reglamentos federales nombrados Metas para Los Niveles de Contaminante *Maximos* (MNCM [o MCLGs, en inglés]). Las PHGs y MCLGs son metas a nivel recomendable. Las PHG y MCLG son ambas definidas como los niveles de contaminantes en el agua potable por debajo de los niveles donde no se esperan riesgos a la salud y no enforzables. Ambos niveles PHG y MCLG son concentraciones de una sustancia en las que no hay riesgos a la salud aún conocidos.

¿Cómo Interpreto Mi Informe de Calidad del Agua?

Aunque analizamos más de 100 sustancias, las normas nos requirieron que reportemos solo aquellas que se encuentran en el agua. La primera columna en la tabla de la calidad de agua muestra la lista de las sustancias detectadas en el agua. La siguiente columna muestra la lista de la concentración promedio y el rango de concentraciones que se hallan encontrado en el agua que usted toma. En seguida están las listas de el MCL, el PHG y el MCLG, si estos son apropiados. La última columna describe las probables fuentes u origen de las sustancias detectadas en el agua potable.

Para revisar la calidad de su agua de beber, compare los valores por encima del promedio, mínimos y máximos y el Nivel Contaminante Máximo. Revise todos los químicos que se encuentran por encima del Nivel Contaminante Máximo. Si los químicos sobrepasan el Nivel Contaminante Máximo no significa que sea detrimental a la salud de inmediato. Más bien, se requiere que se realicen análisis más frecuentemente en el abastecimiento del agua por un corto período. Si los resultados muestran sobrepasar el MCL, el agua debe ser tratada para remover esa sustancia, o el abastecimiento de esta debe decomisionarse.

¿Por Qué Hay Tanta Publicidad Sobre La Calidad Del Agua Potable?

Las fuentes del agua potable (de ambas agua de la llave y agua embotellada) incluye ríos, lagos, arroyos, lagunas, embalses, manantiales, y pozos. Al pasar el agua por la superficie de los suelos o por la tierra, se disuelven minerales que ocurren al natural, y en algunas ocasiones, material radioactivo, al igual que pueden levantar sustancias generadas por la presencia de animales o por actividades humanas.

Entre los contaminantes que pueden existir en las fuentes de agua se incluyen:

- Contaminantes microbiales como los virus y la bacteria, los que pueden venir de las plantas de tratamiento de aguas negras, de los sistemas sépticos, de las operaciones de ganadería, y de la vida salvaje;
- Contaminantes inorgánicos, como las sales y los metales, los cuales pueden ocurrir naturalmente o como resultado del desagüe pluvial, industrial, o de alcantarillado, producción de gas natural y petróleo, minas y agricultura.
- Pesticidas y herbicidas, los cuales pueden venir de varias fuentes tales como la agricultura, del desagüe pluvial, y de usos residenciales;

- Contaminantes de otras sustancias químicas orgánicas, incluyendo químicos orgánicos volátiles y sintéticos que son productos de procesos industriales y de la producción de petróleo, y que pueden provenir de las estaciones de gasolina, desagües pluviales urbanos, y agricultura aplicación y de sistemas sépticos;
- Contaminantes radioactivos, los cuales pueden ocurrir naturalmente o que pueden ser resultados de las actividades de la producción de gas natural y minería.

Para asegurarse que el agua potable sea saludable, la USEPA y el Departamento impone reglamentos que limitan las cantidades de ciertos contaminantes en el agua que los sistemas públicos de agua proveen. Los reglamentos de Departamento también establecen límites de contaminantes en el agua embotellada la cual debe proveer la misma protección a la salud pública.

Toda el agua potable, incluyendo el agua embotellada, puede contener cantidades pequeñas de ciertos contaminantes. La presencia de contaminantes no necesariamente indica que haya algún riesgo de salud. Para más información acerca de contaminantes y riesgos a la salud favor de llamar a la USEPA encargada de proteger el agua potable al teléfono (1-800-426-4791). Usted puede obtener más información sobre el agua potable al conectarse al Internet en los siguientes domicilios:

- <http://water.epa.gov/drink/standards/hascience.cfm> (el sitio Web del USEPA)
- www.cdph.ca.gov/certlic/drinkingwater (sitio Web de CDPH)

Si presente, los niveles elevados del plomo pueden causar el problema de salud serio, sobre todo para mujeres embarazadas y chiquitos. El plomo en el agua potable es principalmente de materiales y componentes asociados con líneas de servicios y a casa fontanería. Maywood Compañía de Echar agua Mutua el No 3 es responsable de proporcionar el agua potable de alta calidad, pero no puede controlar la variedad de materiales usados en la fontanería de componentes. Cuando su echar agua ha estado sentándose durante varias horas, usted puede minimizar el potencial para la exposición de plomo limpiando con agua su grifo durante 30 segundos a 2 minutos antes de usar el echar agua para beber o cocinarse. Si usted está preocupado por el plomo en su echar agua, usted puede desear hacer probar su echar agua. La información en el plomo en el agua potable, probando métodos, y pasos que usted puede tomar para minimizar la exposición está disponible de la Línea directa de Agua Potable Segura o en <http://www.epa.gov/safewater/lead>.

¿Debería Tomar Otras Precauciones?

Algunas personas pueden ser más vulnerables a los contaminantes en el agua potable que el público en general. Las personas que tienen problemas inmunológicos, o sea esas personas que estén en tratamiento por medio de quimioterapia cancerosa; personas que tienen órganos transplantados, o personas con SIDA o desordenes inmunológicos, personas de edad avanzada, y los bebés que son particularmente susceptibles a ciertas infecciones. Estas personas deben de consultar a sus proveedores de salud médica. Las guías de la USEPA/Centros de Control de Enfermedades aconsejan cómo disminuir los riesgos para prevenir la infección de Cryptosporidium y otros contaminantes microbiales están disponibles por teléfono de la USEPA encargada de proteger el agua potable al teléfono (1-800-426-4791).

Valoración de su Abastecimiento de Agua

La compañía de agua de Maywood Mutual Número 3 condujo una valoración de su abastecimiento de aguas subterráneas en el 2001. El abastecimiento de aguas subterráneas es considerado mas vulnerable a químicos, procesos petroleros, y almacenaje; a líneas de petróleo; al chapado, acabado, y fabricación de metal; a plásticos y procesos sintéticos; a parques; al plomo; al escape de tanques bajo tierra; a talleres de carrocería; a talleres automotrices; a la manufactura electrónica y eléctrica; a talleres de maquinas; al proceso e imprenta de fotografías; a la manufactura y reparación de muebles; a la manufactura de casas; a tiendas de ferretería, partes, y madera; estacionamientos y centros comerciales con mas de 50 espacios para estacionamiento; autopistas y carreteras del estado; a ferrocarriles; a carreteras y calles; pozos y hoyos de supervisión; estaciones gasolineras; a viviendas de alta densidad (>1casa/0.5acre); a oficinas y clínicas medicas y dentales; a apartamentos y condominios; preservación de madera y tratamiento, y madera/pulpa/y procesamiento de papel y molinos. Una copia de la valoración aprobada puede ser obtenida llamando a Robert Rohlf al (323) 560-3657.

¿Cómo Puedo Participar en las Decisiones Sobre Asuntos Acerca del Agua Que Me Puedan Afectar ?

Los accionistas son bienvenidos asisten a las Reuniones de la junta directiva sostenidas el martes pasado de cada mes a las 16h30 en 6151 Avenida de Heliotropo Maywood, CA 90270.

¿Cómo Me Pongo En Contacto Con Mi Agencia del Agua Si Tengo Preguntas Sobre La Calidad Del Agua?

Si usted tiene preguntas específicas sobre la calidad del agua potable, por favor llame a Robert Rohlf (323) 560-3657.

¿Cómo Puedo Conservar Agua en Casa?

- Los · Fijan grifos agujereados en su casa – salvan hasta 20 galones cada día de cada agujero parado
- Los · Ahorran entre 15 y 50 galones cada vez por sólo lavando cargas máximas del lavado de ropa
- Los · Ajustan sus aspersores de modo que tierras de echar agua en su césped/jardín, no la acera/calzada – salven 500 galones por mes
- Los · Usan el pajote orgánico alrededor de plantas para reducir la evaporación – salvan cientos de galones un año
- Los · Usan showerhead eficiente de agua. Ellos son baratos, fáciles para instalar, y pueden salvarle hasta 750 galones por mes.

<http://www.maywoodmutualwatercompanyno3.com>

LA COMPANIA DE AGUA DE MAYWOOD MUTUAL NUMERO 3 INFORME DE CONFIANZA DE CONSUMIDOR de 2012

Los resultados son de las pruebas más recientes realizadas de acuerdo con regulaciones de agua potable estatales y federales. El Estado permite que la Ciudad supervise para algunos contaminantes menos que una vez por año porque las concentraciones de estos contaminantes no se cambian con frecuencia. Algunos datos, aunque representante, tienen más de un año.

NORMAS PRIMARIAS PARA EL AGUA POTABLE - MONITOREO EN EL FUENTE - REQUIERE PARA PUBLICA SALUD

CONTAMINANTES ORGANICAS (µg/l)	AGUAS SUBTERRANEA		PRIMARIAS MCL	MCLG or PHG	FUENTE TÍPICA
	PROMEDIO	RANGO			
Tricloroetileno (TCE) (k)	1.74	ND - 4.5	5	1.7 (a)	Descarga de sitios que desengrasan del metal y de otras fábricas. Algunas personas que usan el echar agua que contiene trichloroethylene superior al MCL durante muchos años pueden experimentar problemas de hígado y pueden tener un riesgo aumentado de conseguir el cáncer.

INORGANICOS Muestra en 2010 - 2012 (b)					
	PROMEDIO	RANGO	PRIMARIAS MCL	MCLG or PHG	FUENTE TÍPICA
Aluminio (mg/l)	ND	ND	1	0.6 (a)	Erosión de depósitos naturales; residuos de procesos de tratamiento del agua de superficie
Arsénico (µg/l)	ND	ND	10	0.004	Erosión de depósitos naturales; basura de producción de cristal/electrónica; partido de desempate
Bario (mg/l)	0.05	ND - 0.1	1	2 (a)	Basura de la perforación petrolífera y descarga de la refinería del metal; erosión de depósitos naturales
Fluoruro (mg/l)	0.34	0.26 - 0.39	2.0	1 (a)	Erosión de depósitos naturales, aditivos al agua para reforzar los dientes
Nitrato (mg/l as NO3)	7.3	2.9 - 13	45	45 (a)	Residuos de abono; lixiviación de fosas sépticas, aguas residuales; erosión de depósitos naturales
Perchlorato (µg/l) (k)	ND	ND	6	6	El Perchlorate es una sustancia química inorgánica usada en propulsor de cohete sólido, fuegos artificiales, explosivos, llamaradas, partidos, y una variedad de industrias. Esto por lo general entra en el agua potable a consecuencia de la contaminación ambiental del espacio aéreo histórico u otras operaciones industriales que usaron o uso, tienda, o eliminar perchlorate y sal.

RADIOACTIVOS CONTAMINANTES - (pCi/l) Muestra por cuatro trimestras por cada cuatro años (muestra de 2008 a 2012) (b)					
	PROMEDIO	RANGO	PRIMARIAS MCL	MCLG or PHG	FUENTE TÍPICA
Alfa Gruesa (c)	4.1	4.1	15 (d)	0	Erosión de depósitos naturales
Radio 226	ND	ND	5 (e)	0.05	Erosión de depósitos naturales
Radio 228	ND	ND		0.019	Erosión de depósitos naturales
Uranio	1	ND - 2	20 (d)	0.5 (a)	Erosión de depósitos naturales

NORMAS PRIMARIAS PARA EL AGUA POTABLE - MONITOREO EN EL SISTEMA DE DISTRIBUCION - REQUIERE PARA PUBLICA SALUD

MICROBIALS	SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN		PRIMARIAS MCL	MCLG or PHG	FUENTE TÍPICA
	PROMEDIO # POSITIVO	RANGO DE # POSITIVO			
Bacterias Totales del Coliform	0	0	< 1 positive	0	Natural presente en ambiente
Coliform Fecal y Bacterias de E.Coli	0	0	0	0	Basura fecal humana y animal
Número de Violaciones Agudas	0	0	-	-	

	SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN		PRIMARIAS MCL	MCLG or PHG	FUENTE TÍPICA
	PROMEDIO	RANGO			
Turbiedad (NTU)	0.2	0.1 - 0.6	TT	-	Salida del suelo

SUBPRODUCTOS DE DESINFECCIÓN Y RESIDUALES (f)	SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN		PRIMARIAS MCL	MCLG or PHG	FUENTE TÍPICA
	PROMEDIO	RANGO			
Trihalometanos-TTHMS (µg/l)	62.4	29.4 - 88.1	80	-	Subproducto de la desinfección con cloro del agua potable
Ácido de Haloacetic - HAAs (µg/l)	10.7	3.3 - 15.8	60	-	Subproducto de la desinfección con cloro del agua potable
Residual Total De la Clorina (mg/l)	0.8	0.2 - 1.0	4.0 (g)	4.0 (h)	El desinfectante del agua potable agregó para el tratamiento

EN EL GOLPECITO COMPONENTES FÍSICOS 20 sitios muestreados en 2010	SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN		NIVEL DE ACCIÓN AL	MCLG or PHG	FUENTE TÍPICA
	90.o porcentaje	# DE SITIOS SOBRE EL AL			
Cobre (mg/l)	ND (i)	0	1.3 AL	0.3 (a)	Corrosión interna de la plomería de la casa, erosión de depósitos naturales
Piomo (µg/l)	ND (i)	0	15 AL	0.2 (a)	Corrosión interna de la plomería de la casa, descargas industriales del fabricante

ESTANDARES SECUNDARIOS SUPERVISADOS EN LOS PROPOSITOS ESTETICOS DE SOURCE |

Probado en 2010-2012 (b)

	AGUAS SUBTERRANEA		SECUNDARIOS MCL	MCLG or PHG	FUENTE TÍPICA
	PROMEDIO	RANGO			
Índice de la agresividad (corrosividad)	12.3	12.0 - 13.0	No corrosivo	-	Balace de Natural/industrially-influenced de hydrogen/carbon/oxygen en agua
Aluminio (µg/l) (j)	ND	ND	200	600 (a)	Erosión de depósitos naturales, residuo superficial del proceso del tratamiento de aguas
Cloruro (mg/l)	58.7	53 - 64	500	-	Runoff/leaching de depósitos naturales, influencia del agua de mar
Color (unidades del color)	2.5	ND - 7.5	15	-	Materiales orgánicos naturales
Conductancia específica (uS/cm)	690	590 - 760	1,600	-	Sustancias que forman los iones cuando en el agua, influencia del agua de mar
Hierro (ug/l)	ND	ND	300	-	Leaching natural depositar
Manganeso (µg/l)	8	ND-24	50	-	Leaching natural depositar
Olor (número del olor del umbral)	0.67	ND - 2	3	-	Materiales orgánicos naturales
Sulfato (mg/l)	99	47 - 130	500	-	Runoff/leaching de los depósitos naturales, basuras industriales
Disueltos Totales (mg/l)	483	420 - 520	1,000	-	Runoff/leaching de los depósitos naturales

ESTANDARES SECUNDARIOS SUPERVISADOS EN LOS PROPOSITOS ESTETICOS DE LA DISTRIBUCION SYSTEM

GENERAL COMPONENTES FÍSICOS	SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN		SECUNDARIOS MCL	MCLG or PHG	FUENTE TÍPICA
	PROMEDIO	RANGO			
Color (unidades del color)	<3	<3	15	-	Materiales orgánicos naturales
Olor (número del olor del umbral)	1	1	3	-	Materiales orgánicos naturales

PRODUCTOS QUIMICOS ADICIONALES DEL INTERES

Muestreado en 2010-2012 (b)

	AGUAS SUBTERRANEA	
	PROMEDIO	RANGO
Alcalinidad (mg/l)	200	190 - 210
Calcio (mg/l)	71.3	50 - 82
EI 1,4-dioxano (ug / l) (l)	1.9	ND - 3.2
Magnesio (mg/l)	17.7	12 - 21
pH (unidad estándar)	7.9	7.8 - 8.1
Potasio (mg/l)	3.2	3.1-3.2
Sodio (mg/l)	55.3	44 - 64
Dureza Total (mg/l)	250	170 - 290

NOTAS AL PIE DE LA PAGINA

- (a) Meta De la Salud Pública De California (PHG). Otros niveles consultivos enumeraron en esta columna son metas máximas federales del nivel del contaminante (MCLGs).
- (b) Indica las fechas muestreadas para las fuentes de la agua subterránea solamente.
- (c) El estándar grueso de la alfa también incluye el estándar Radium-226.
- (d) Conformidad de MCL basada en 4 cuartos consecutivos del muestreo.
- (e) El Radio Combinado 226 Radio 228 tiene un Nivel de Contaminante Máximo (MCL) de 5 pCi/L.
- (f) El promedio anual corriente calculaba promedio, la gama, y la conformidad de MCL.
- (g) Nivel Desinfectante Residual Máximo (MRDL)
- (h) Meta Liana Desinfectante Residual Máxima (MRDLG)
- (i) 90.o el porcentaje del muestreo más reciente en el cliente seleccionado golpea ligeramente.
- (j) El aluminio tiene estándares primarios y secundarios.
- (k) El promedio de muestreo para uno de los pozos se mantiene por debajo del MCL sin violación y este sistema también sigue de cerca las muestras una vez al mes para asegurar su cumplimiento. El MCL para el trihalometanos es de 5 ug / l
- (l) El nivel de notificación de 1 ug / l para el 1,4-dioxano se superó en un pozo en 2012. Algunas personas que utilizan el agua contiene 1,4-dioxano en exceso del Nivel de notificación durante muchos años pueden experimentar problemas de hígado o de riñón y pueden tener un riesgo mayor de contraer cáncer, basándose

Aviso de Violación de un contaminante por encima del estándar de agua potable

Hacemos un seguimiento de rutina para detectar la presencia de contaminantes del agua potable. En el primer trimestre (muestra 12 de marzo 2012) y segundo trimestre (muestra 09 de abril 2012) se superó el nivel máximo de contaminante (MCL) para trihalometanos totales (TTHM) en el sitio de la muestra ubicada en 5237 Gage Avenue en la Ciudad de Bell . Las muestras del tercer trimestre, tomada 05 de julio 2012, estaban en conformidad. Un aviso de violación fue emitida por el Departamento de Salud Pública de California (CDPH) el 28 de agosto de 2012.

No hay acción necesaria a tomar en este momento. Este aviso es para informarle de que se ha superado el nivel máximo de contaminante (MCL). El CDPH dirigió este sistema de agua para revisar sus prácticas operativas para garantizar el cumplimiento de monitoreo del agua potable y las regulaciones de informes. Además, enjuagarse más se puede hacer para asegurar que los niveles de TTHM se mantienen por debajo del MCL.

Esto no es un riesgo inmediato. Si hubiera sido, habría sido notificado inmediatamente. Trihalometanos totales (TTHM) es un subproducto de la desinfección del agua potable. Sin embargo, algunas personas que toman agua que contiene TTHM en exceso del MCL durante muchos años pueden experimentar el hígado, los riñones o problemas en el sistema nervioso central, y pueden tener un mayor riesgo de contraer cáncer.

ABREVIATURAS

NTU = unidades nephelometric de la turbiedad	pCi/l = picocuries por litro (una medida de radiación)	< = menos que
mg/l = miligramos por litro o partes por millón (equivalente a 1 gota en 42 galones)	NA = componente no analizado	ng/l = nanograms por litro o partes por trillón (equivalente a 1 gota en 42.000.000 galones)
ND = componente no detectado en el límite de divulgación	uS/cm = microSiemens por centímetro	µg/l = microgramos por litro o partes por mil millones (equivalente a 1 gota en 42.000 galones)
SI = índice de la saturación		

DEFINICIONES

Nivel Máximo Del Contaminante (MCL): El nivel más alto de un contaminante que se permite en agua potable. MCLs primarios se fijan como cerca del PHGs (o de MCLGs) como están económicamente y tecnológico factible.

MCLs secundarios se fijan para proteger el olor, el gusto, y el aspecto del agua potable.

Meta Máxima Del Nivel Del Contaminante (MCLG): El nivel de un contaminante en el agua potable debajo de la cual no hay riesgo sabido o previsto a la salud. MCLGs son fijados por la agencia de protección del medio ambiente de ESTADOS UNIDOS.

Nivel Desinfectante Residual Máximo (MRDL): El nivel más alto de un desinfectante permitido en agua potable. Allí convence pruebas que la adición de un desinfectante es necesaria para el control de contaminantes microbianos.

Objetivo de Nivel Desinfectante Residual Máximo (MRDLG): el nivel de un desinfectante de agua potable abajo el cual no hay ningún riesgo conocido o esperado a la salud. Los MRDLGs no reflejan los beneficios del uso de desinfectantes para controlar contaminantes microbianos.

Meta De la Salud Pública (PHG): El nivel de un contaminante en el agua potable debajo de la cual no hay riesgo sabido o previsto a la salud. PHGs es fijado por la agencia de protección del medio ambiente de California.

Técnica Del Tratamiento (TT): Un proceso requerido se prepuso reducir el nivel de un contaminante en agua potable.

Nivel Regulador De la Acción (AL): La concentración de un contaminante que, si está excedido, acciona el tratamiento u otros requisitos que un sistema del agua debe seguir.

Estándar Primario Del Agua Potable (PDWS): MCLs y MRDLs para los contaminantes que afectan salud junto con sus requisitos de la supervisión y de divulgación, y requisitos del tratamiento de aguas.

Estándar de Agua Secundario (SDWS): El MCLs y MRDLs para contaminantes que afectan las calidades estéticas como gusto, olor, o aspecto del agua potable. Los contaminantes con SDWSs no afectan la salud en los niveles de MCL.

Variación y Exenciones: Permiso de Departamento para exceder un MCL o no usar un sistema de tratamiento en ciertas condiciones.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE SU AGUA POTABLE

Este informe contiene información muy importante sobre su agua potable.

Tradúzcalo o hable con alguien que lo entienda bien.

Requerimientos de monitoreo no se cumplen para Maywood Mutual Water Company Número 3

Nuestro sistema de agua no controló como se requiere para estándares de agua potable durante el año pasado y, por lo tanto, estaba en violación de las regulaciones. A pesar de este fracaso no era una emergencia, ya que nuestros clientes, usted tiene el derecho de saber lo que debe hacer, lo que pasó, y lo que hizo para corregir esta situación.

Tenemos la obligación de monitorear el agua potable para los contaminantes específicos sobre una base regular. Los resultados del monitoreo son un indicador de si el agua potable cumple con las normas de salud. Durante el año 2012, no se realizaron controles para Alpha Gross al uno de nuestros pozos y por lo tanto, no podemos estar seguros de la calidad de nuestra agua potable durante ese tiempo.

¿Qué debería yo hacer?

- No hay nada que usted necesita hacer en este momento.
- La siguiente tabla muestra el contaminante (s) que no adecuadamente prueba para en el último año, ¿cuántas muestras se deben tomar y con qué frecuencia, la cantidad de muestras que tomamos, cuando las muestras se han tomado, y la fecha en que el seguimiento de las muestras fueron (o serán) adoptado.

<i>Contaminante</i>	<i>Frecuencia de Muestreo Requerida</i>	<i>Número de Muestras Tomadas</i>	<i>Cuando Todas las Muestras Deberían Haber Sido Tomado</i>	<i>Cuando Muestras Eran o Serán Tomadas</i>
Gross Alpha	Frecuencia de muestreo para este contaminante es cada 6 años	ninguno	Una de las muestras durante el año 2012	16 de mayo 2013

- Si usted tiene cuestiones de salud acerca del consumo de este echar agua, usted puede desear consultar a su doctor.

¿Qué pasó?

Maywood Mutual Water Company No. 3 estaba en violación del Título 22, Código de Regulaciones de California, ya que no pudo recoger una muestra Alfa Global necesaria de uno de sus pozos en 2012. Bruto Alfa es un contaminante radiactivo que proviene de la erosión de depósitos naturales. Ciertos minerales son radiactivos y pueden emitir una forma de radiación conocida como radiación alfa. Algunas personas que beben agua que contienen emisores alfa en exceso del MCL durante muchos años pueden tener un mayor riesgo de contraer cáncer.

Las evaluaciones iniciales de este sistema de agua para Alfa Global determinaron que el contaminante se deben tomar muestras cada 6 años. Últimos muestras para alfa total se tomaron 03 de febrero 2006 con un no detectar resultados. El pozo se debió para Alpha muestreo bruto en febrero de 2012.

¿Qué está siendo hecho?

Como parte de las acciones correctivas, las muestras para Alfa Global serán tomadas en el pozo en mayo de 2013 y la supervisión de la frecuencia de cumplimiento ha sido modificado para garantizar muestras se recogieron en el momento oportuno.

En virtud de la regla de notificación pública, la violación de monitoreo se clasifica como una Violación de Nivel 3. En el Nivel 3 Violación, se requiere que el sistema de agua para llevar a cabo la notificación pública dentro de un año después de que el sistema de agua público se entera de la violación. Como parte de la notificación pública requerida, la Empresa de Acueducto ha incluido esta información como parte del informe de confianza del consumidor 2012.

Para obtener más información, póngase en contacto con el Sr. Robert Rohlf, Director de Operaciones, al (323) 560-3657 o Maywood Mutual Water Company No. 3, 6151 Heliotrope Avenue, Maywood, CA 90270.

Por favor comparta esta información con toda la otra gente que bebe este echar agua, sobre todo aquellos que pueden no haber recibido este aviso directamente (por ejemplo, la gente en apartamentos, hogares de ancianos, escuelas, y negocios). Usted puede hacer este fijando esta atención pública en un lugar público o distribuyendo copias a mano o correo.


Exigencias de Notificación Secundarias

Al recibo de la notificación de una persona que hace funcionar un sistema de echar agua público, la notificación siguiente debe ser dada dentro de 10 días [Salud y Seguridad Cifran la Sección 116450 (g)]:

- ESCUELAS: Debe notificar a empleados escolares, estudiantes, y padres (si los estudiantes son menores).
- DUEÑOS DE VIVIENDA ALQUILADA O GERENTES (incluso hogares de ancianos e instalaciones de cuidado): Debe notificar a arrendatarios.
- DUEÑOS DE PROPIEDAD DE NEGOCIO, GERENTES, U OPERADORES: Debe notificar a empleados de negocios localizados en la propiedad.

Se está proporcionando este aviso por Maywood Mutual Water Company No. 3

Sistema de Echar agua Estatal ID *: 19100862. Fecha distribuida: 30 de junio de 2013.

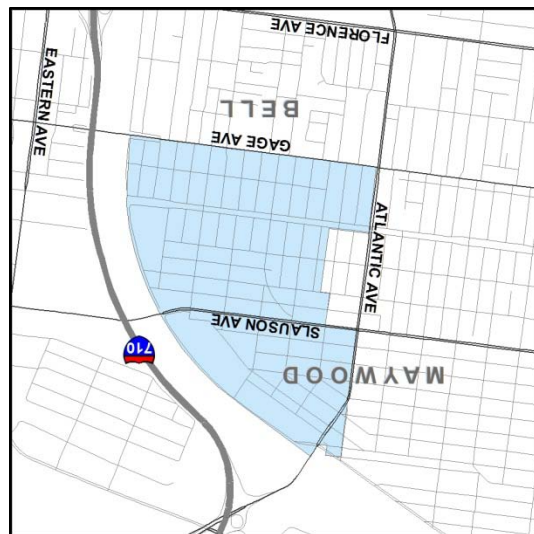

Este informe contiene información muy importante sobre su agua potable. Tradúzcalo o hable con alguien que lo entienda bien. Para obtener una copia en Español, llame a (323) 560-3657.

MAYWOOD MUTUAL WATER COMPANY NUMBER 3

6151 HELIOTROPE AVENUE

MAYWOOD, CA 90270